
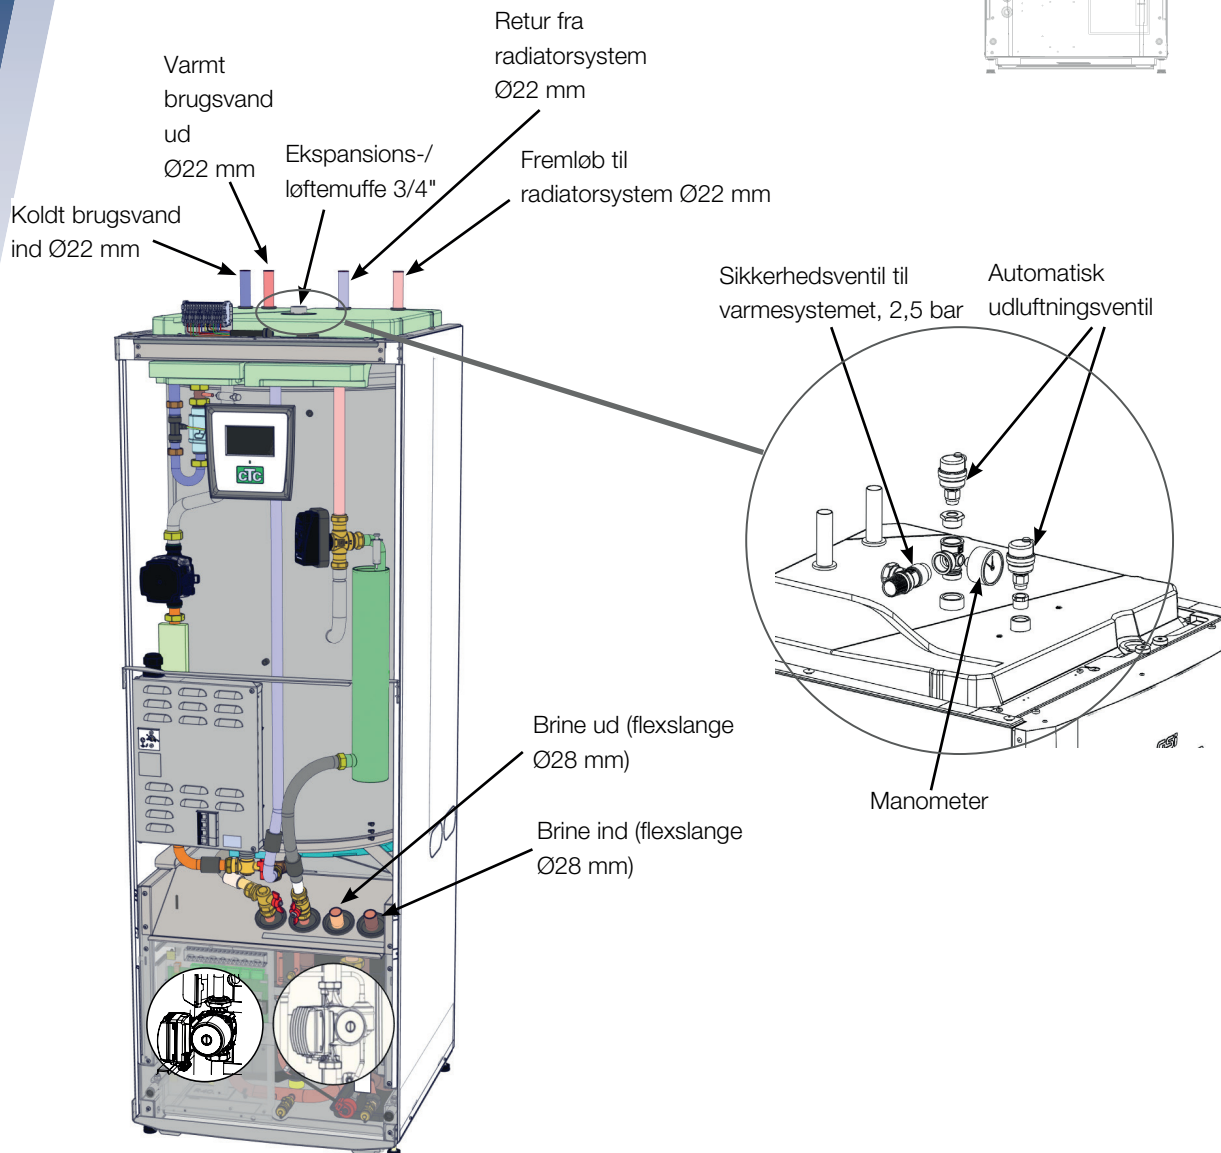
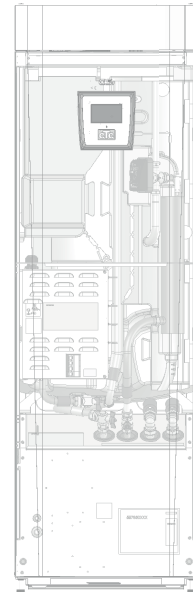


# Oversigt over grundinstallation for VBV\*

## CTC GSi




Modulerende jordvarmepumpe



\*Denne oversigt er kun beregnet som et hjælpemiddel ved installation; alle sikkerhedsforskrifter i Installations- og vedligeholdelsesvejledningen til produktet skal følges.

## CTC GSi


Modulerende jordvarmepumpe

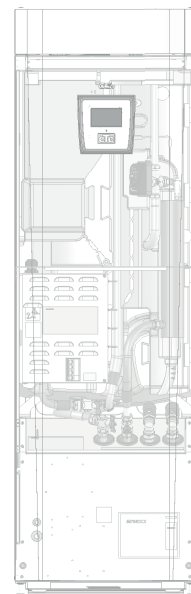

Forsyningskabel

En flerpolet afbryder og en fejlstrømsafbryder i den centrale enhed skal gå forud for eltilslutningen. Systemet skal designes, så alle nødvendige regler og krav opfyldes (læs installations- og vedligeholdelsesvejledningen).

Klemrække X2

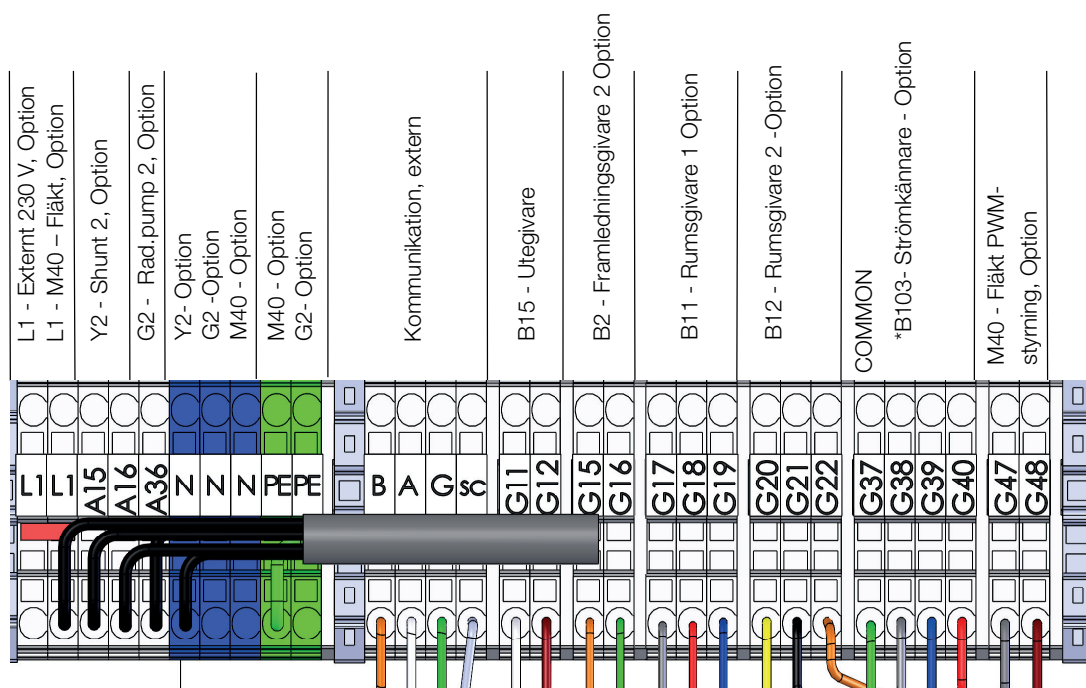

Klemrække X2

\*Denne oversigt er kun beregnet som et hjælpemiddel ved installation; alle sikkerhedsforskrifter i installations- og vedligeholdelsesvejledningen til produktet skal følges.